

NEF Strzelce

erste Fahrversuche, sichtbare Wirkung


14.04 2015

Verfasser : DI. Dr.techn. Robert WEINBERGER




Anlage in Betrieb

Nachfolgend sind einige Bilder die Wirkung der Kombination Venturi und Hochspannungsfeld zeigen

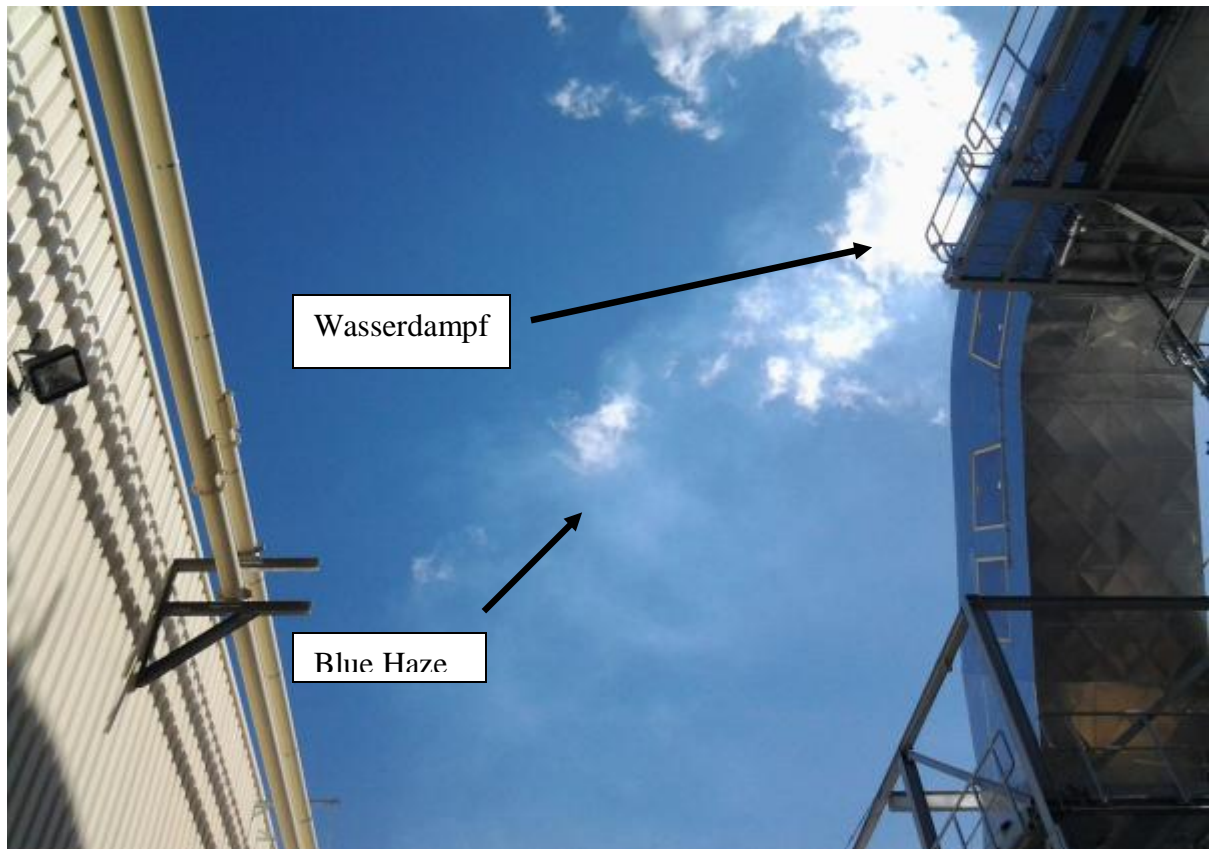

Spülvorgang : Venturi in Betrieb, sich auflösende Wasserdampfahne des NEF, deutlich sichtbarer Blue Haze

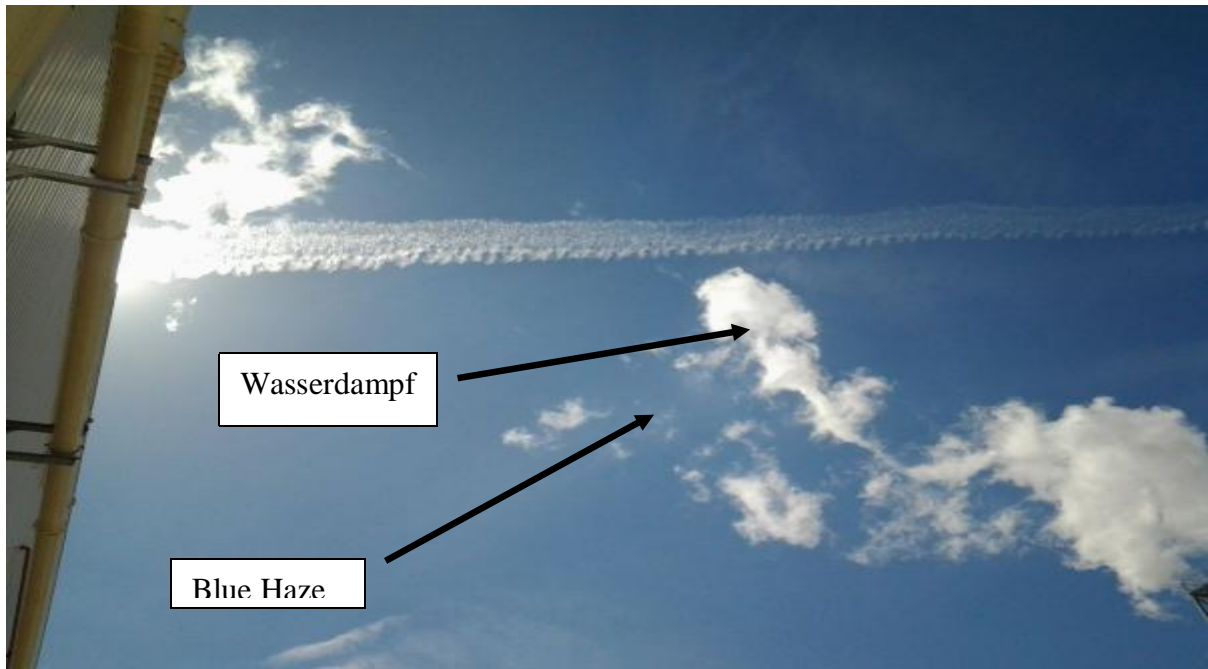


Transformator in Hochlaufphase nach Spülung :
 Venturi und Trafo in Betrieb kaum noch Blue Haze



Trafo Regler: Daten während des Hochfahrens mit reduzierter Spannung nach Spülung



Hochspannungsfeld im Vollbetrieb, Venturi in Betrieb Ansicht vor dem Gebäude,
kein Blue Haze

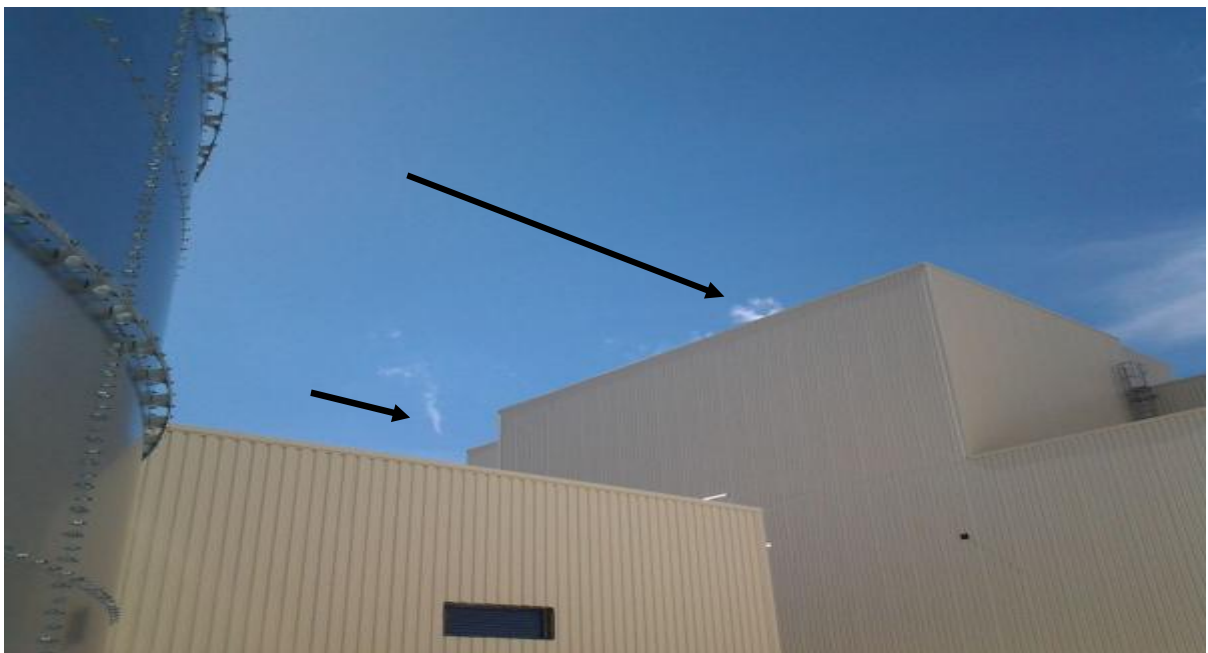

Hochspannungsfeld im Vollbetrieb
Ansicht des sich auflösenden Wasserdampfes hinter dem Gebäude



Trafo Regler: Daten im Vollbetrieb